Разрез по котловану А-А

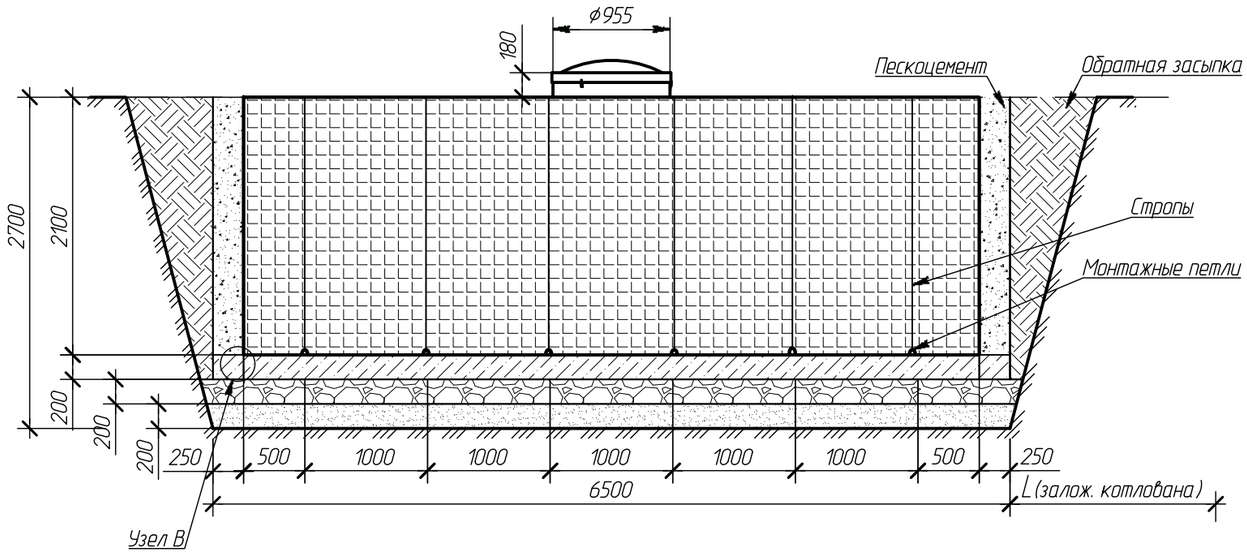

Разрез по котловану В-В

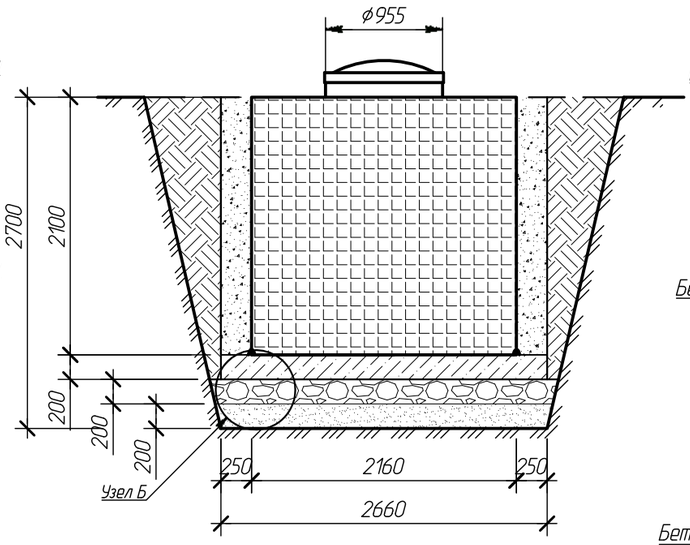

Узел А

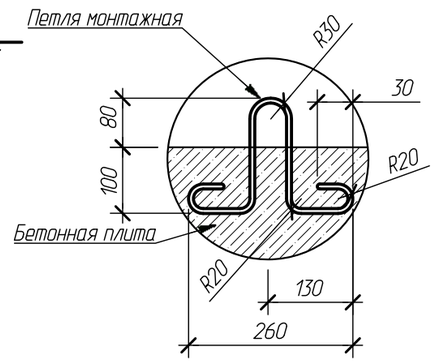

Узел Б

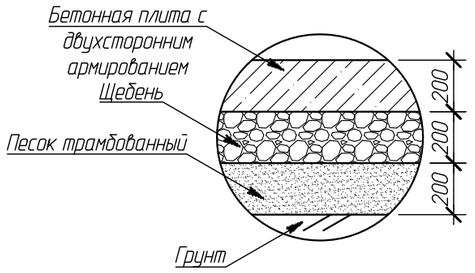

Вид сверху

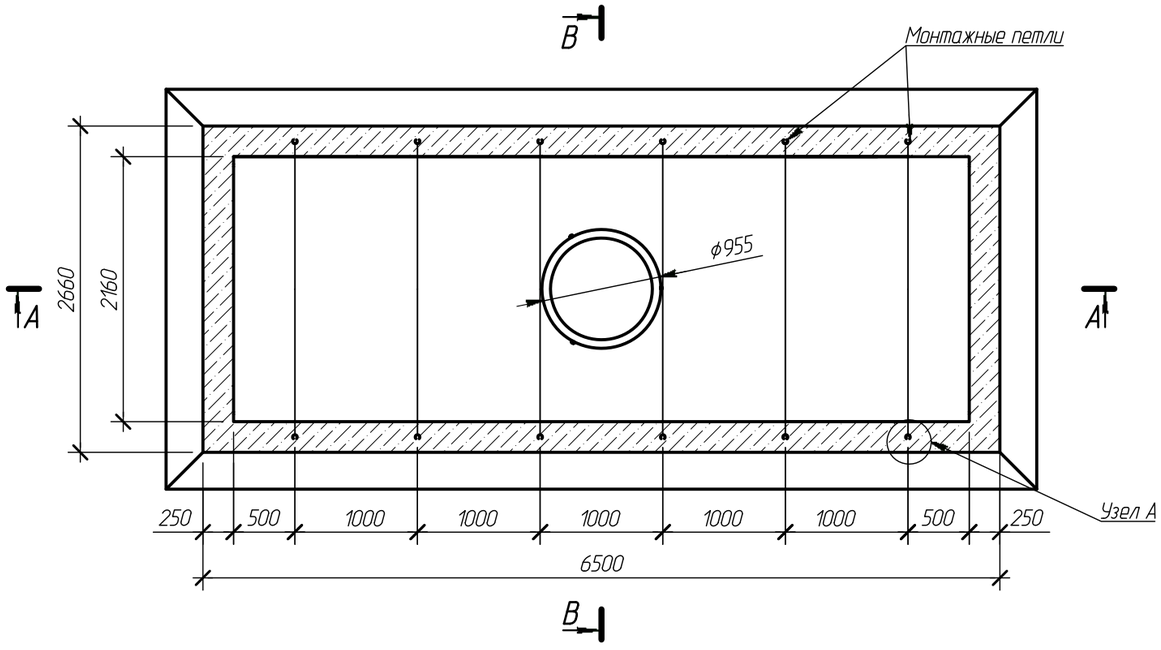

Таблица №1

Грунты	Крутизна откосов при глубине выемки, м (отношение высоты к заложению)		
	1,5	3,0	5,0
Насыпные неуплотненные	56(1:0,67)	45(1:1)	38(1:1,25)
Песчаные и гравийные влажные	63(1:0,5)	45(1:1)	45(1:1)
Глинистые:			
супесь	76(1:0,25)	56(1:0,67)	50(1:0,85)
суглинок	90(1:0)	63(1:0,5)	53(1:0,75)
глина	90(1:0)	76(1:0,25)	63(1:0,5)
Лессы и лессовидные сухие	90(1:0)	63(1:0,5)	63(1:0,6)
Моренные:			
песчаные, супесчаные	76(1:0,25)	60(1:0,57)	53(1:0,75)
суглинистые	78(1:0,2)	63(1:0,5)	57(1:0,65)

h - высота откоса ($H_{(котлован)}$)

L - заложение откоса

Узел В

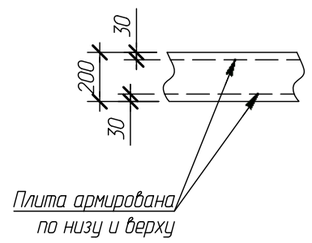

Изм.	Кол. уч	Лист	№ док.	Подпись	Дата	Alta Tank 24 OS V3.7.2.sls		
							Операция	Лист	Листов
Чертил		Соколова Л.С.			22.01.15	Разрез А-А М 1:50, Разрез В-В М 1:50 Вид сверху М 1:50, Узел А, Узел Б, Узел В		23	23
Проверил		Перекальский А.А.			22.01.15				
Заказчик		-							
Отд. менеджер		-							

\\acads\acads\acad\alta group\основная продукция\alta tank\alta tank - 24 os\version\v3.7.1

Компания Alta Group